Zgłoszenie pochylni dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Uszyce na działce nr 1095

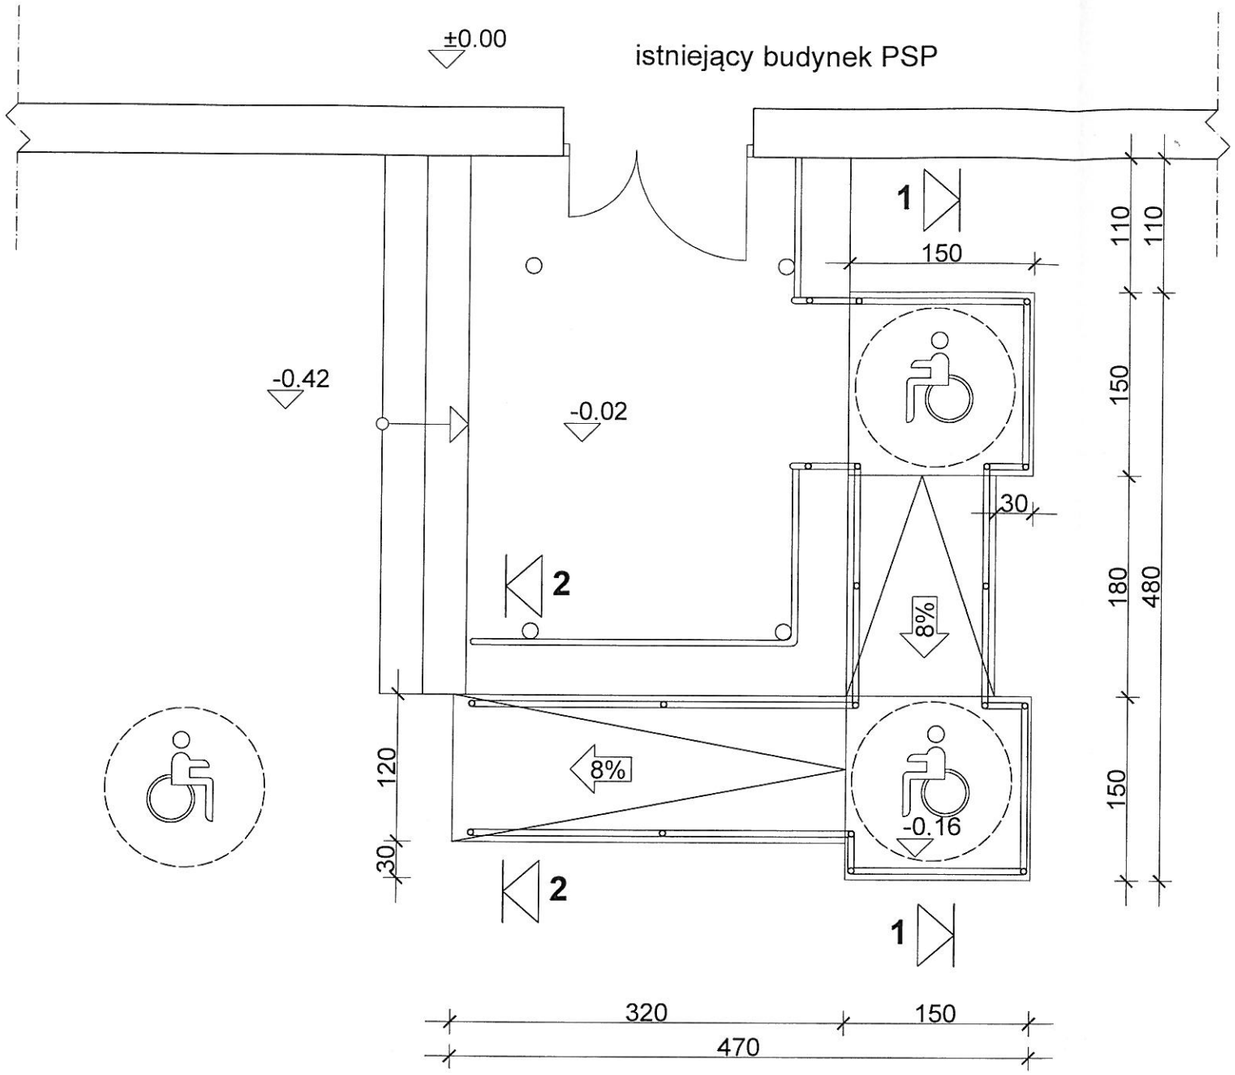

POCHYLNIA - kostka brukowa bezfazowa; szerokość płaszczyzny ruchu -1,20m; krawężnik o wys.0.07m; obustonne poręcze-odstęp między poręczami 1,0m; poręcze montowane na wysokości 0,75m i 0,90m od płaszczyzny ruchu; poręcze Ø50mm montowane do wsporników z rur Ø50mm za pomocą spoiny pachwinowej; słupki z rur Ø50mm zakończone rozetą stalową 100x100x3mm i montowane do betonu za pomocą śruby 4szt. na kołek rozporowy Hilti, długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku pochylni min.1,50m (powierzchnia spocznika 1,50x1,50m); zakończenie poręczy (przed ich początkiem i za końcem) przedłużone o 0,30m w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie, połączenia, rozety uszczelnione sylikonem w kolorze stali, balustradę wykonana ze stali nierdzewnej.

SPOCZNIK - powierzchnia spoczników schodów i pochylni wykończona w kolorze wyróżniającym je odcieniem, barwą bądź fakturą co najmniej w pasie 30cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg pochylni.

COKÓŁ - murek boczny pochylni wykończony tynkiem żywicznym w takim samym kolorze jak cokół budynku PSP (przedtem zabezpieczyć murek p/wilgociowo preparatem penetrującym).

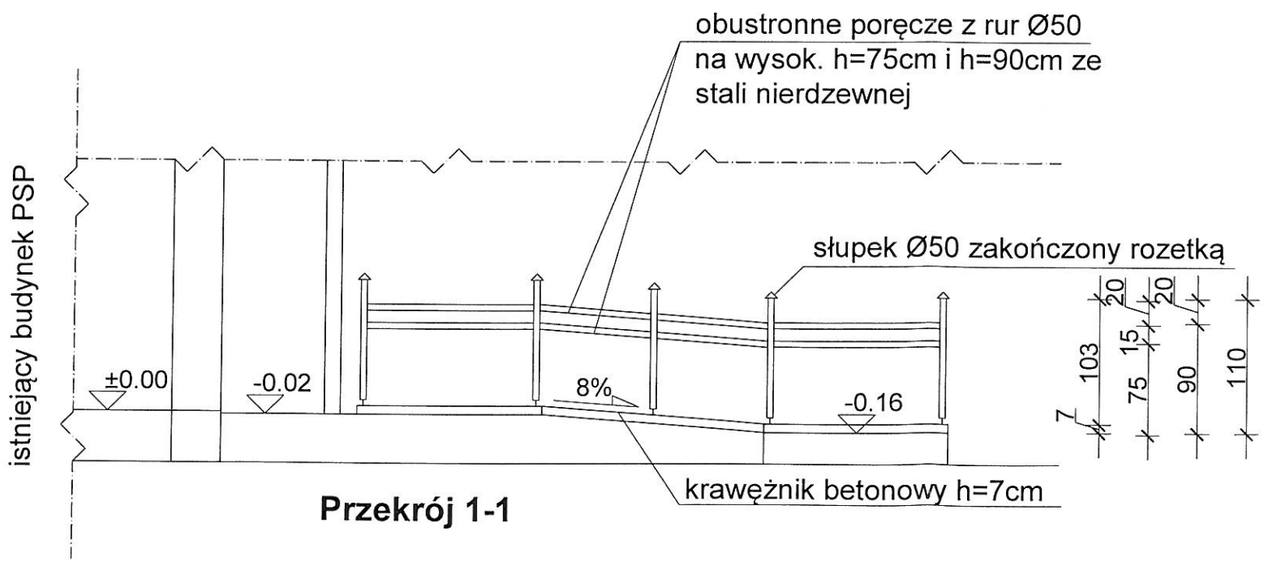

Przekrój 1-1

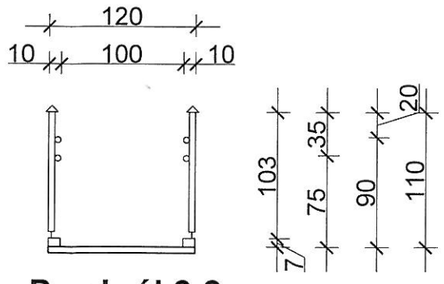

Przekrój 2-2